


GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE
A NORMA UNI 12845 IN LOCALE
A NORMA UNI 11292

ALLA RETE ANTINCENDIO

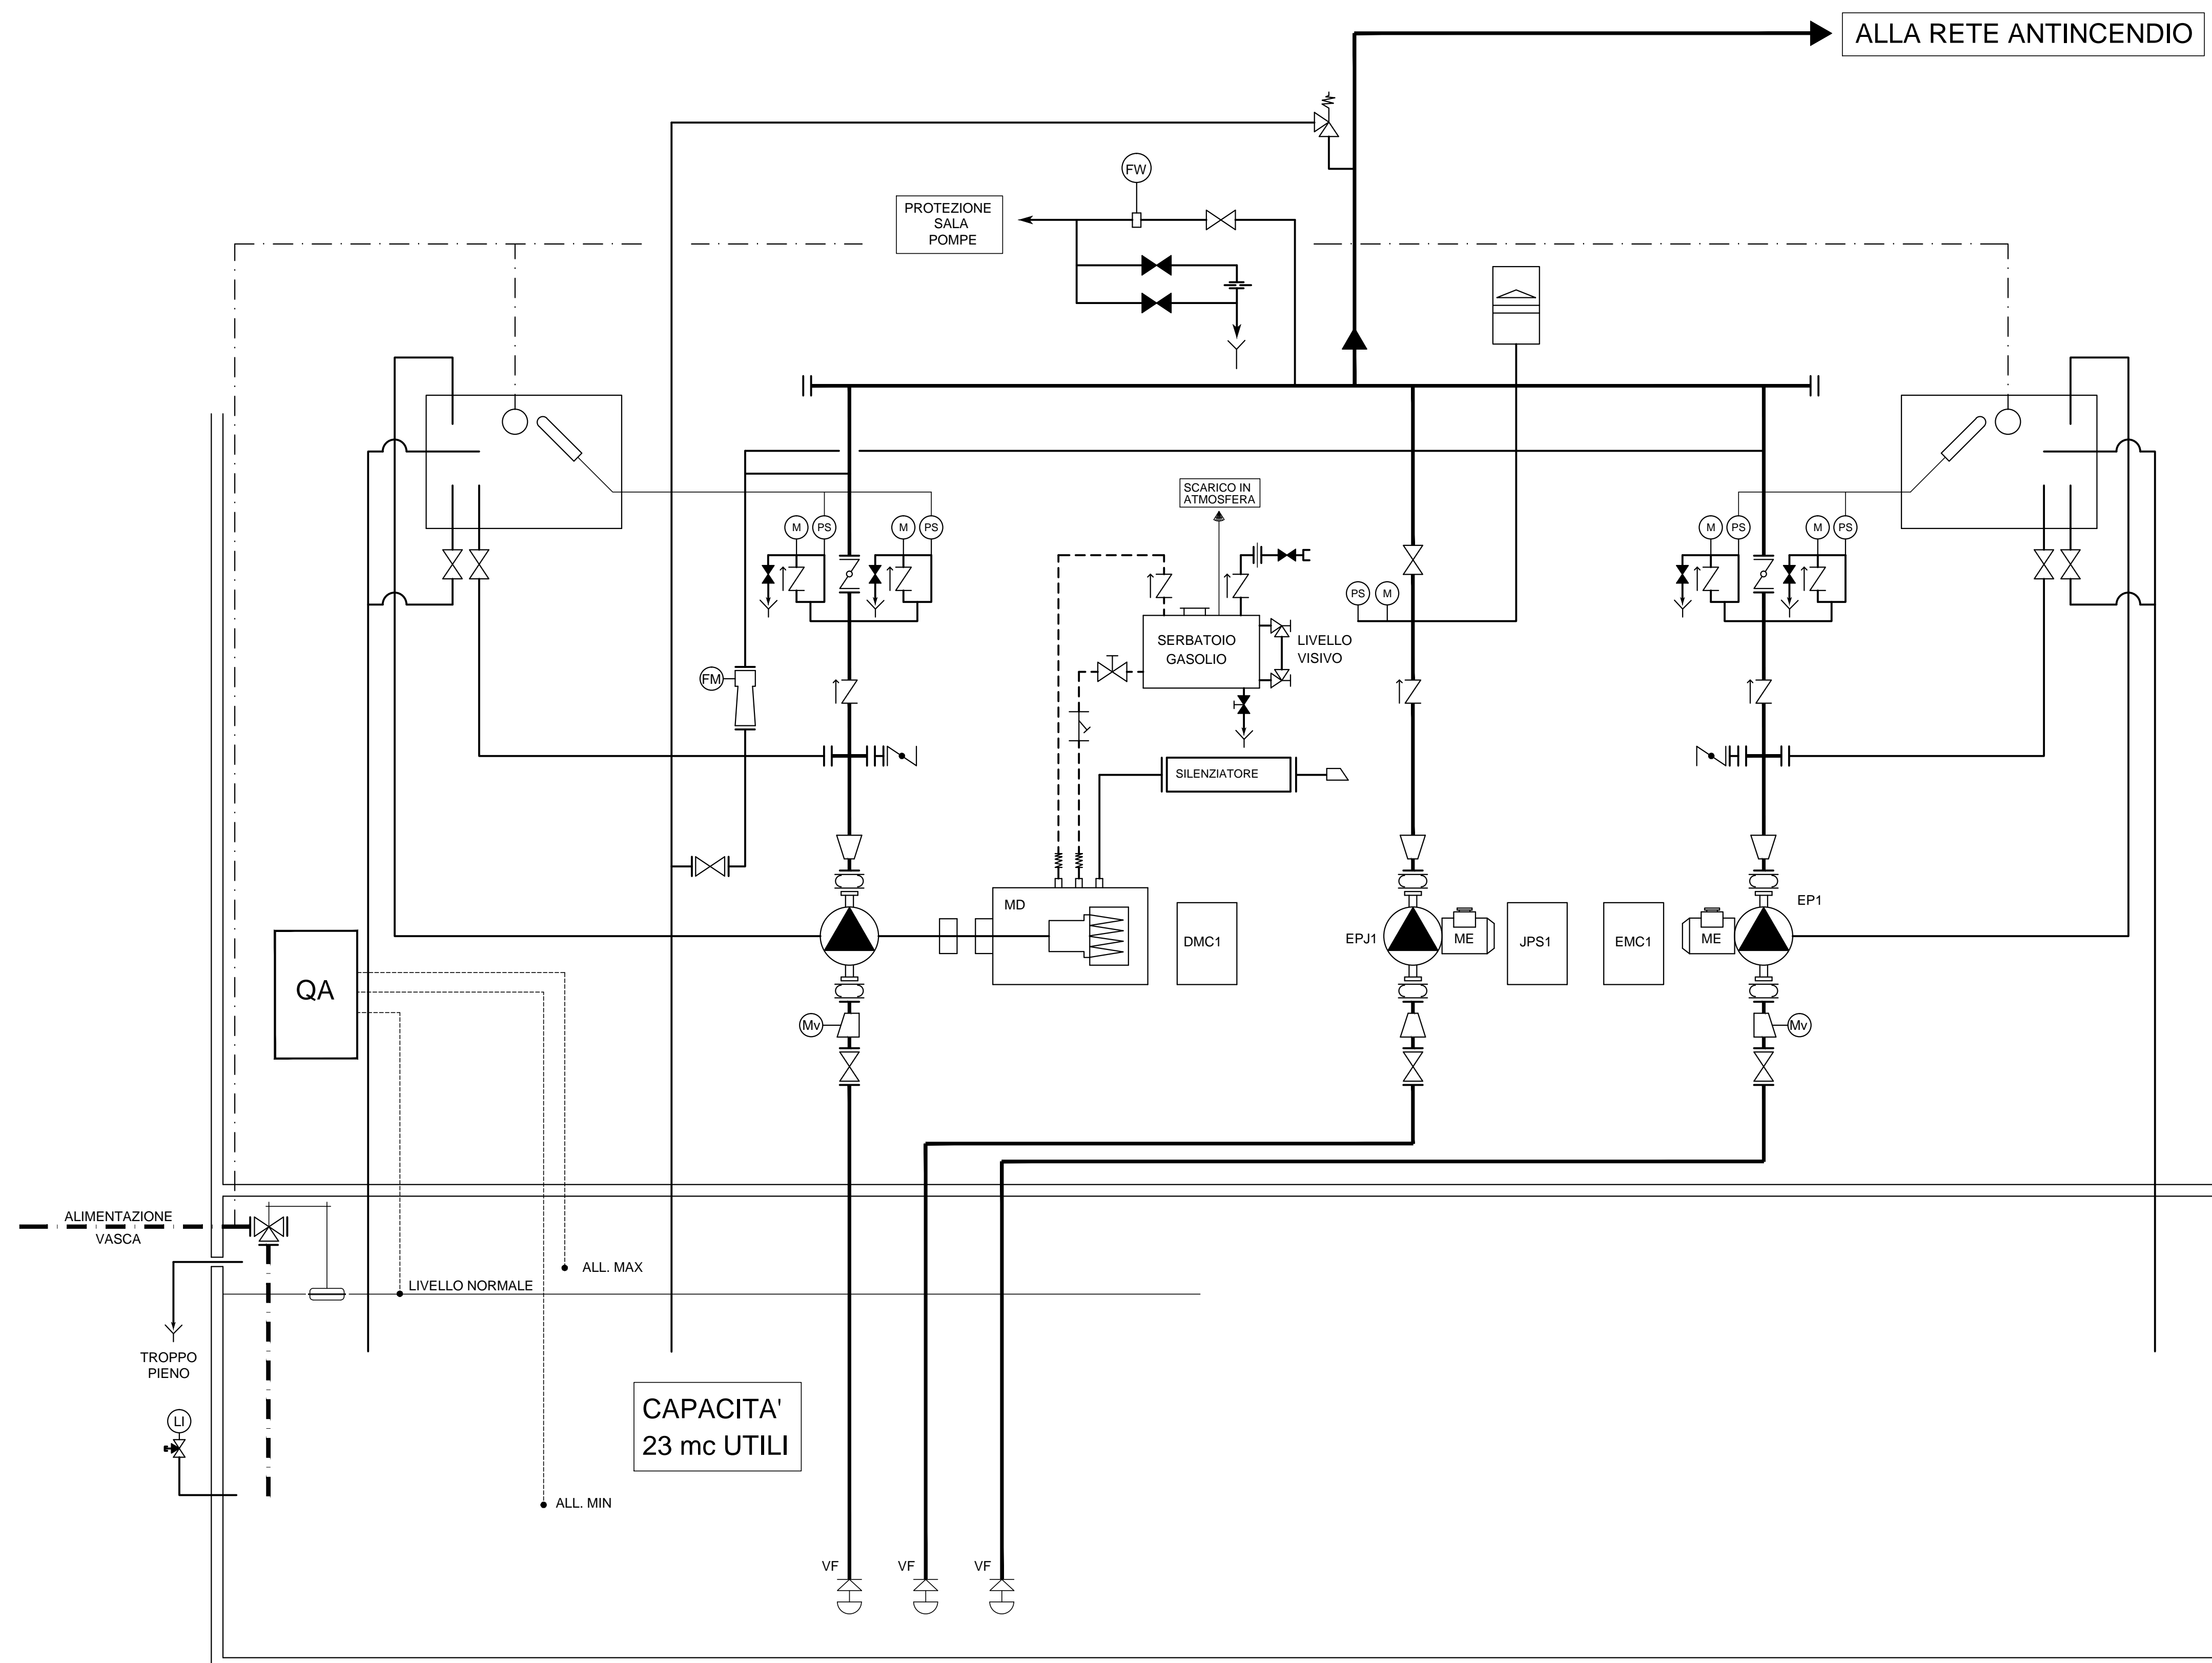

CAPACITA'
23 mc UTILI

● ALL. MIN


VF

VF

VF

LEGENDA SCHEMA DI FLUSSO

	SARACINESCA NORMALMENTE APERTA
	SARACINESCA NORMALMENTE CHIUSA
	VALVOLA A FARFALLA NORMALMENTE APERTA
	VALVOLA A FARFALLA NORMALMENTE CHIUSA
	VALVOLA A GALLEGGIANTE
	VALVOLA DI SICUREZZA
	VALVOLA DI RITEGNO
	VALVOLA A GLOBO
	GIUNTO DI COMPENSAZIONE
	RIDUZIONE CONCENTRICA
	RIDUZIONE ECCENTRICA
	FILTRO
	SCARICO
	LINEE IMPIANTO ANTINCENDIO
	LINEE SERVIZI SALA POMPE
	LINEE GASOLIO MOTO POMP A
	LINEE ELETTRICHE SALA POMPE
	DIAPHRAMMA CON FORO Ø13 mm.
	MISURATORE DI PORTATA
	FLUSSO SOSTATO
	MANOMETRO
	INDICATORE DI LIVELLO
	PRESSOSTATO AVVIAMENTO
	MANOVUOTOMETRO
	QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO MOTORE DIESEL
	QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO MOTORE ELETTRICO
	QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO POMPA DI COMPENSO
	QUADRO ALLARMI



VALIDO SOLO PER IMPIANTI MECCANICI

COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA
E FORMAZIONE PALESTRA
IN FRAZIONE BETTOLINO

PROPRIETÀ:
 COMUNE DI MEDIGLIA
 Via Risorgimento, 5/7
 Fraz. TRIGINTO - 20060 - MEDIGLIA - (MI)

AGGIORNAMENTI:		DATA:
1		
2		
3		

ELAB.: M-03	SCALA: F.S
	DATA: MAGGIO 2012

OGGETTO:
SCHEMA DI FLUSSO
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE
IDRICA ANTINCENDIO

COORDINAMENTO GENERALE:

AR
STUDIO
IN

PROGETTAZIONE E SERVIZI
PER L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA

20029 TURBIGO (MI), VIA PAOLO TATTI 5
TEL. 0331 871699 - FAX. 0331 890689
20145 MILANO, P.ZZA PIEMONTE 2
TEL. 02 87250160 - FAX. 02 87250161

e-mail: info@arinstudio.it
web: www.arinstudio.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:
DOTT. ING. LUIGI PAOLINO

PROGETTAZIONE STRUTTURALE:
DOTT. ING. MARCO CAGELLI

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
DOTT. ING. MARCO CAGELLI

CONSULENTE PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI:
DOTT. ARCH. NATALINO ZANIER-AR.IN. ENEL

CONSULENTE PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI:
P.I. ANDREA LORENZINI - AEDI s.a.s.
